



شماره: ۹۷-۸-۶۲۰۳ تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

پیوست:

الزامات فنی کاربرد پانل کامپوزیت سه بعدی مشتمل بر پارچه بافته شده با نخ شیشه و رزین اپوکسی به عنوان پوشش سازه‌ای در سقف تولیدی شرکت دانش بنيان نوآوران صنعت سیلک

پانل کامپوزیتی پیشنهادی شرکت دانش بنيان نوآوران صنعت سیلک با رعایت شرایط زیر می‌تواند به عنوان صفحه پوشش با عملکرد سازه‌ای در سقف‌های دارای تیرریزی با تیرچه سردنورد یا پروفیل‌های متداول فولادی به کار رود:

- ۱- پانل‌های کامپوزیتی متشکل از پارچه سه بعدی بافته شده با نخ شیشه و رزین اپوکسی است که دارای ساختاری دو لایه با تارهای واصل می‌باشد. ضخامت پارچه سه بعدی بافته شده با نخ شیشه و رزین اپوکسی ۱/۹ سانتی‌متر و وزن ۱/۹ کیلوگرم بر متر مربع می‌باشد. ضخامت کل پانل کامپوزیتی پوشش دهنده سقف همراه با رزین ۲۸ میلی‌متر و وزن هر متر مربع آن ۳/۹ کیلوگرم می‌باشد. لازم به ذکر است که با اضافه شدن مواد خود اطفاء، وزن نهایی صفحه تا ۴/۵ کیلوگرم بر متر مربع نیز قابل ارتقا خواهد بود. در صورت استفاده از ژل کت نیز وزن هر متر مربع به حدود ۵/۸ کیلوگرم می‌رسد.
- ۲- حداقل مشخصات نخ، پارچه و رزین مطابق جداول زیر است:

الف- خواص نخ مصرفی: این خواص برای نخ‌های شیشه نوع (E) بسته به قطر تک رشته‌ها و درصد ترکیب بسته به تولیدکننده متغیر است. حداقل مقادیر قابل قبول خواص فیزیکی و مکانیکی نخ در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱- خواص مکانیکی و حرارتی نخ‌های E-Glass

نسبت پواسون	درجه حرارت ذوب (°C)	ازدیاد طول تا پارچه (%)	دانسیته (kg/m³)	مدول کششی (GPa)	مقاومت کششی (MPa)	نوع نخ
۰/۲۷	۱۱۵۹	۳/۳	۲۵۴۰	۷۰-۸۱	۲۵۰۰-۳۵۰۰	E-Glass

ب- خواص پارچه سه بعدی: در جدول ۲ خواص ساختاری پارچه ارائه شده است.

جدول ۲- خواص ساختاری پارچه

نخ	جنسیت	نمره	تراکم	وزن پارچه (gr/m²)	ضخامت پارچه (cm)
(Warp (Tار))	E-Glass	۶۰۰ (Tex)	۳/۲ (/cm)	۱۹۵۴±۱۲	۳/۲
	E-Glass	۶۰۰ (Tex)	۴/۲ (/cm)		
	E-Glass	۶۰۰ (Tex)	۴/۳ (/cm²)		





شماره: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ تاریخ: ۹۷-۸-۴۲۰۳ پیوست:

ج- خواص رزین مصرفی: حداقل مشخصات فنی رزین اپوکسی مورد استفاده مطابق جدول ۳ می باشد.

جدول ۳- خواص مکانیکی رزین اپوکسی YD128

مقاومت خمشی (MPa)	مقاطع فشاری (MPa)	ازدیاد طول تا پارگی (%)	دانسیته (kg/m³)	مدول کششی (GPa)	مقاطومت کششی (MPa)	رزین
۱۱۲	۱۹۰	۰,۸	۱,۱۲	۱۰,۵	۸۵	YD128

۳- مشخصات کامپوزیت اعم از ضخامت و وزن پانل، نوع رزین و نسبت وزنی اختلاط مطابق جدول ۴ می باشد.

جدول ۴- ضخامت و وزن پانل، نوع رزین و نسبت وزنی اختلاط

وزن کامپوزیت (gr/m^2)	نوع رزین	نسبت وزنی اختلاط رزین و پارچه	ضخامت کامپوزیت (cm)
۳۹۰,۸±۵,۰	YD128 اپوکسی	۰,۰-۰,۱	۲,۸

۴- با توجه به آزمون های واکنش در برابر آتش انجام شده و قرارگیری این پانل های کامپوزیتی در طبقه مصالح قابل سوختن و همچنین امکان دستیابی به مقاومت یک ساعت در برابر آتش با رعایت تمهدیدات بیان شده در این ضوابط، سیستم ساختمانی دارای سقف متشکل از این پانل ها می تواند بسته به طراحی و جزئیات سایر اجزای ساختمان در ساختارهای نوع ۵-الف یا ۵-ب مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان قرار گیرد. لذا محدودیت های مساحت، ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان برای این نوع ساختار مطابق جدول ۲-۴-۳ مبحث سوم باید رعایت شود.

۵- لبه های پیرامونی هر قطعه از پانل کامپوزیتی باید با رزین به ضخامت حداقل یک سانتی متر پر شود.

۶- با عناصر به آزمون های انجام شده و به منظور رسیدن به مقاومت در برابر آتش حداقل یک ساعت برای سیستم سقف متشکل از این پانل های کامپوزیتی، لازم است بر روی این پانل ها، کفسازی معادل حداقل یک ملات ماسه سیمان به ضخامت سه سانتی متر همراه با پوشش سرامیک اجرا شود. همچنین در زیر این پانل ها (حدفاصل پانل و تیرچه سردنورد) باید یک لایه پشم سنگ با چگالی حداقل ۱۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب و ضخامت ۵ سانتی متر قرار گرفته و در زیر تیرچه های فلزی سقف، دو لایه تخته گچی به حداقل ضخامت ۳ سانتی متر نصب شود. این تخته های گچی باید یکپارچه بوده و نباید در آنها سوراخ یا منفذی تعبیه شود.






شماره: ۹۷-۸-۶۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ تاریخ: پیوست: —

همچنین لازم است اجزای پیرامون سقف، از بغل با دو لایه تخته گچی یا حداقل دو سانتی‌متر اندود ماسه سیمان محافظت شوند.

۷- تیرچه‌های سردنورد با مقطع C باید در فواصل حداقل ۴۰ سانتی‌متر قرار گیرد. عرض پانل‌های کامپوزیتی باید به گونه‌ای اختیار شود که حداقل دو دهانه ۴۰ سانتی‌متری را پوشش دهد و در هر حال در لبه‌های پانل که به موازات جهت تیرچه‌ریزی سقف می‌باشد باید تیرچه دوبل پیش بینی شود (شکل ۱). اتصال پوشش کامپوزیتی به تیرچه‌ها باید توسط پیچ‌های خودکار با حداقل نمره ۸ (قطر ۴/۲ میلی‌متر) با واشر با قطر خارجی ۴۵ میلی‌متر در فواصل ۳۰ سانتی‌متری در طول هر تیرچه انجام گیرد. کلیه پیچ‌های خودکار باید حداقل به تعداد ۳ رزوه از ضخامت ورق تیرچه‌های سردنورد عبور نمایند.

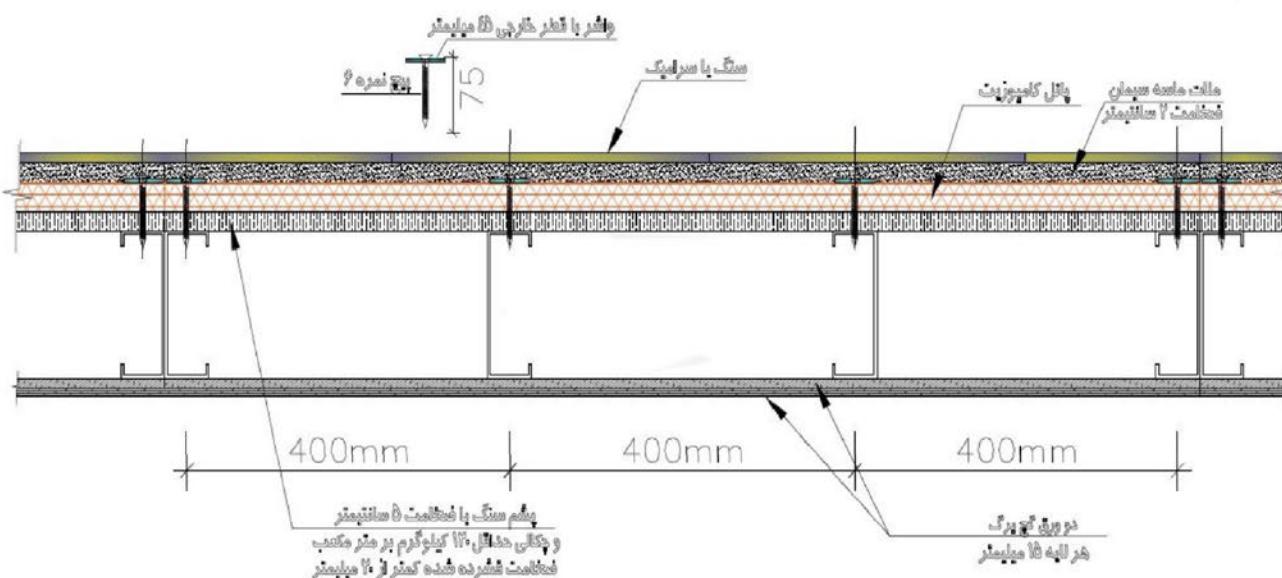

شکل ۱- مقطع سقف سازه‌ای مشتمل بر پانل‌های کامپوزیتی به عرض ۱۲۰ سانتی‌متر

در صورتی که از تیرریزی با پروفیل‌های استاندارد گرم نورد فولادی استفاده شود پیچ‌های با ابعاد و مقاومت معادل پیچ‌های فوق الذکر که قابلیت نفوذ و عبور از بال پروفیل فولادی را دارا باشد در فواصل مذکور قابل استفاده می‌باشد.

۸- از فضای بالای تخته‌های گچی مشروح در جزئیات اجرایی بالا نباید برای عبور تأسیسات، نصب لامپ روشنایی و نظیر آن استفاده شده، یکپارچگی تخته‌های گچی باید حفظ گردد.

۹- با توجه به شروع تغییرشکل و کاهش مقاومت این پانل‌های کامپوزیتی در دماهای نسبتاً بالا (بالاتر از ۸۰ درجه سلسیوس)، لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از رسیدن دمای این پانل‌ها به این دمای بحرانی در دوره ببره‌برداری، مانند عدم عبور تأسیسات و لوله‌های آب گرم از مجاور این پانل‌های کامپوزیتی، در نظر گرفته شود.





پیوست: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ تاریخ: ۹۷-۸-۶۲۰۳ شماره:

۱۰- دیوارهای غیر باربر که بر روی این نوع سقف اجرا می‌شود باید از نوع سبک با حداکثر وزن واحد سطح ۷۰ کیلوگرم بر مترمربع باشد.

۱۱- در اجرای دیوارهای غیر سازه‌ای روی کف، هر گونه اتصال مکانیکی که برای اتصال دیوار و کف پیش بینی می‌شود باید از طریق اتصال با تیرچه‌های سردنورد تامین شود و ایجاد اتصال مکانیکی با لایه کامپوزیتی مجاز نمی‌باشد.

۱۲- از نقش پانل‌های کامپوزیتی در تحمل بارهای درون صفحه ناشی از زلزله باید صرفنظر شود. از این رو لازم است با تمهداتی چون ایجاد اعضاي ضربدری و یا بلاکینگ بر روی تیرچه‌های سردنورد صلبیت سقف را تامین نمود.